




# RURA OSŁONOWA (OCHRONNA)

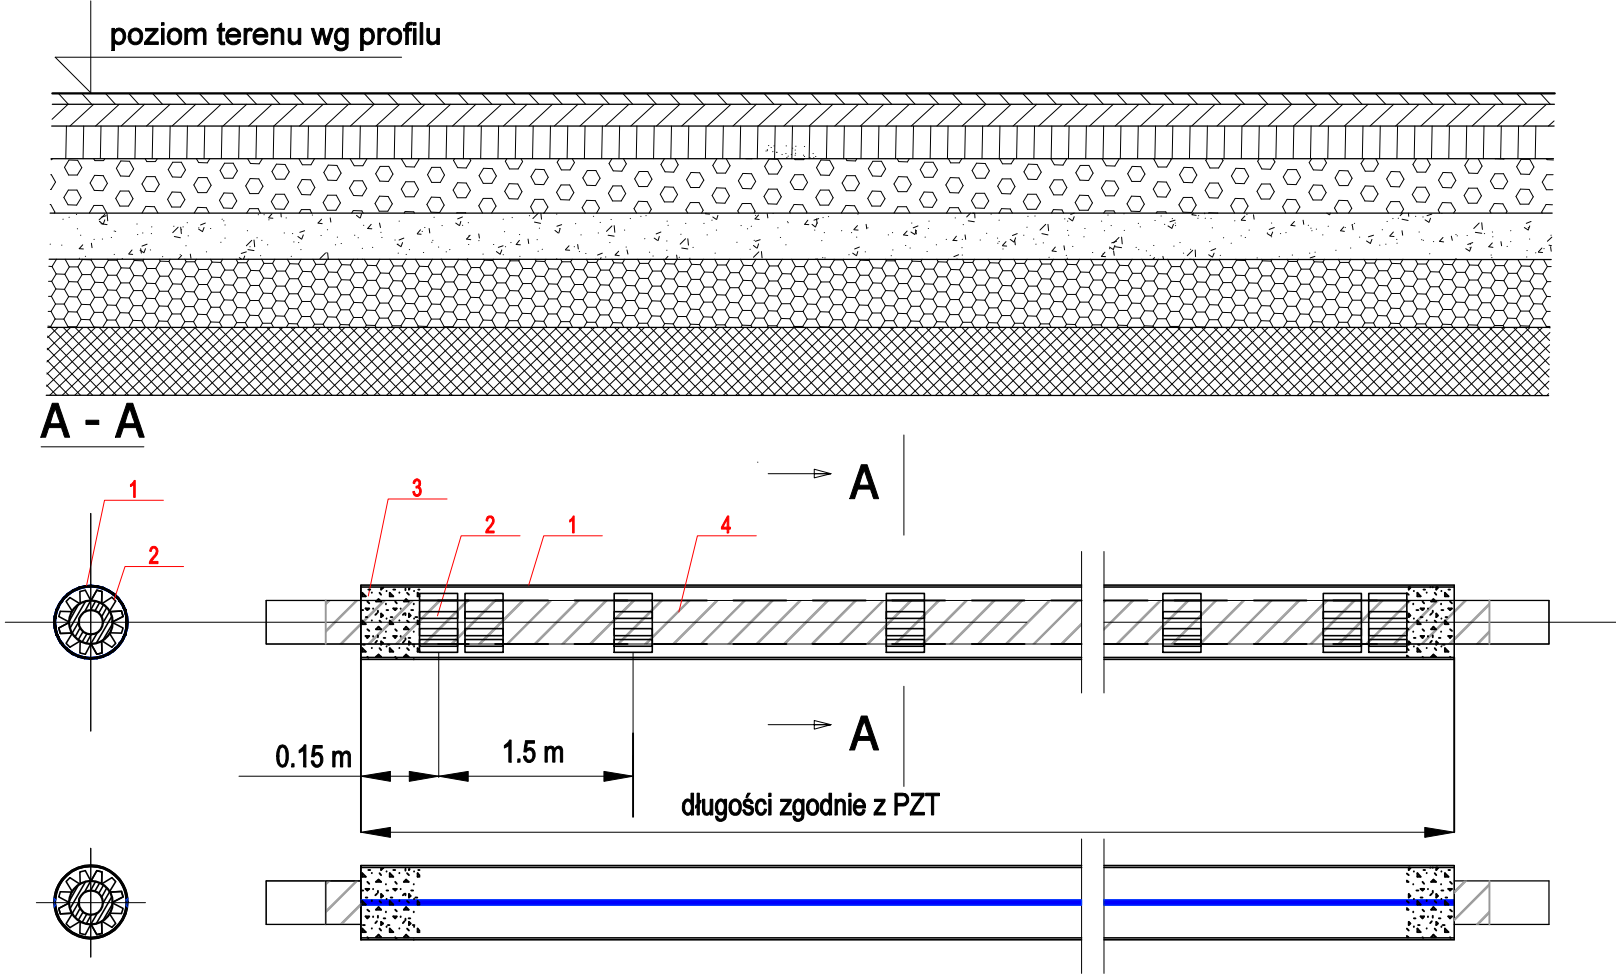

## OZNACZENIA :

Rura przewodowa	DN80/160 preizolowana
Rura ochronna	D280 PE100 SDR17.6
Płozy poletylenowe	h=24 mm co 1,5 m
Planka polleurtanowa	
Taśma aluminiowa	
Spaw wzdłużny na rurze	

Wykonawca:  GT PROFIL S.C. ul. Mickiewicza 10D/15 43-170 Łaziska Górne NIP 635-184-92-38		Inwestor:  Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Wrocławska 122 41-902 Bytom		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Szczurba		PODPIS		NR UPRAWNIENIE: SLK/3914/PWOS/12	
				OPRACOWAŁ: inż. Daniel Skrzyp		PODPIS		NR UPRAWNIENIE:	
				OPRACOWAŁ: mgr inż. Dawid Fityka		PODPIS		NR UPRAWNIENIE:	
				OPRACOWAŁ:		PODPIS		NR UPRAWNIENIE:	
TYTUŁ ZADANIA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ - MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA BUDYNKU PRZY UL. KORFANTEGO 8, 8a W BYTOMIU W RAMACH ZADANIA: Z6A.20, Z6B.20 "Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Korfanteo 8, 8a w Bytomiu."									
ADRES OBIEKTU Bytom ul. Wojciecha Korfanteo dz. nr 80, 189/9.			TYTUŁ ZADANIA RURA OCHRONNA (OSŁONOWA) NA GAZOCIĄG - ZABEZPIECZENIE						
BRANŻA SANITARNA	REWIZJA 02	DATA 04.2022r.	FAZA PBT	ARKUSZ 420x297 A3		SKALA —		NR. RYSUNKU 10.	