


Mapa została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych. Położenie punktów granicznych w zakresie aktualizacji nie zostało określone z wymaganą dokładnością.

Identyfikator zgłoszenia pracy:	AGK.6640.897.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Bydgoski ul.Parkowa 2 41-902 Bydgoszcz
Wykonawca prac geodezyjnych	Biurowo Geodezyjne GEOPRIM Arkadiusz Cieślinski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr P.2462.2021.111 z dnia 27.01.2021 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Arkadiusz Cieślinski nr uprawnień: 13193

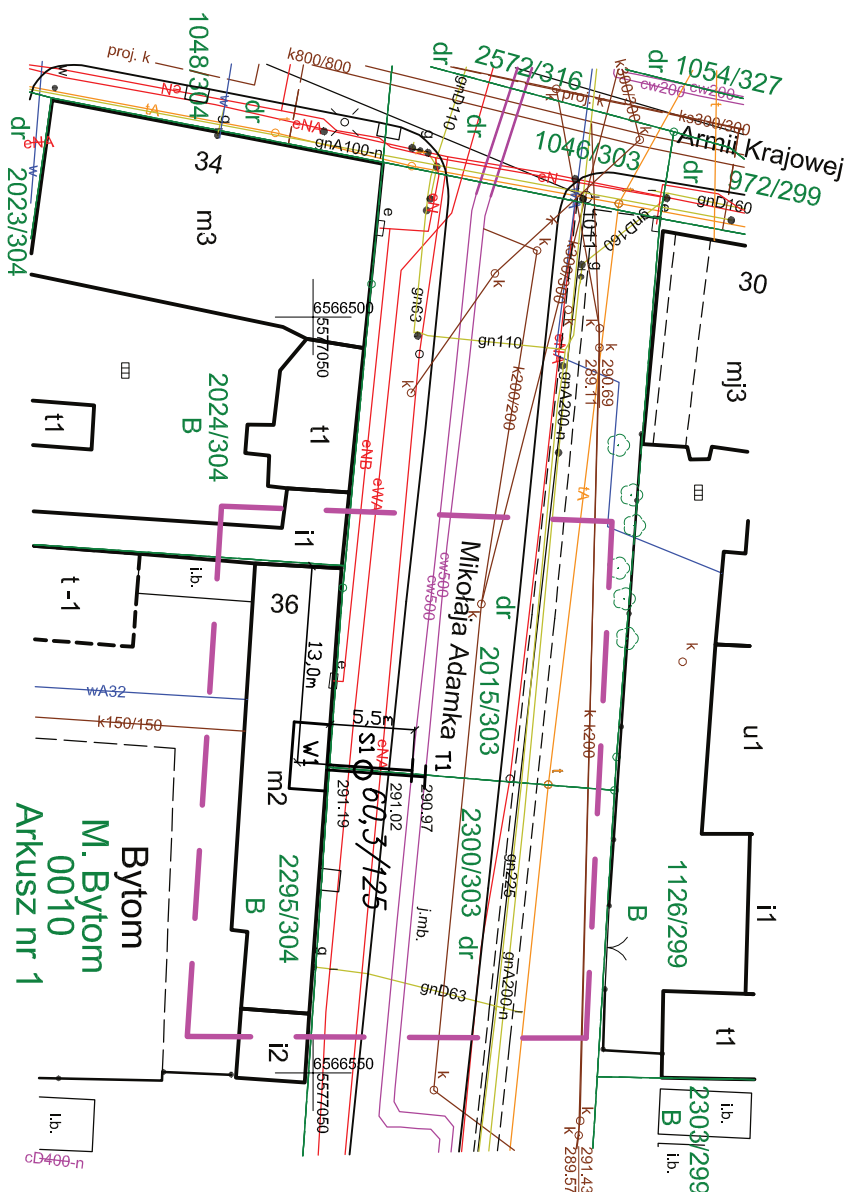

Parametry sieci 120/70 C

projektowane przyłącze sieci ciepłowniczej

	Miejscisko	Podpis	Uprawa Nr.	Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 122	Projekt nr:	Data:
Projektant:	mgr inż. W. Foltman		SLK/2043/ PIDS/08		14/2020	11.12.2020
Budowa przyłącza osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w ramach zadania: Z-6A.14, Z-6B.14 "Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu"						
PLAN Zagospodarowania Terenu						
Skala:	Stadium:	ZESPÓŁ PROJEKTOWO – REALIZACYJNY " PRD - SAN " S.C. ul. Gliwicka 20, 41 - 902 Bytom tel./Fax : 32 282 - 27 - 95, 282 - 29 - 52			Rysunek nr:	1
1 : 500	PB					