




PRZEJŚCIE MONITORINGU PRZEZ ŚCIANĘ



PRZEJŚCIE RURY PREIZOLOWANEJ PRZEZ ŚCIANĘ



PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ RURY PREIZOLOWANEJ

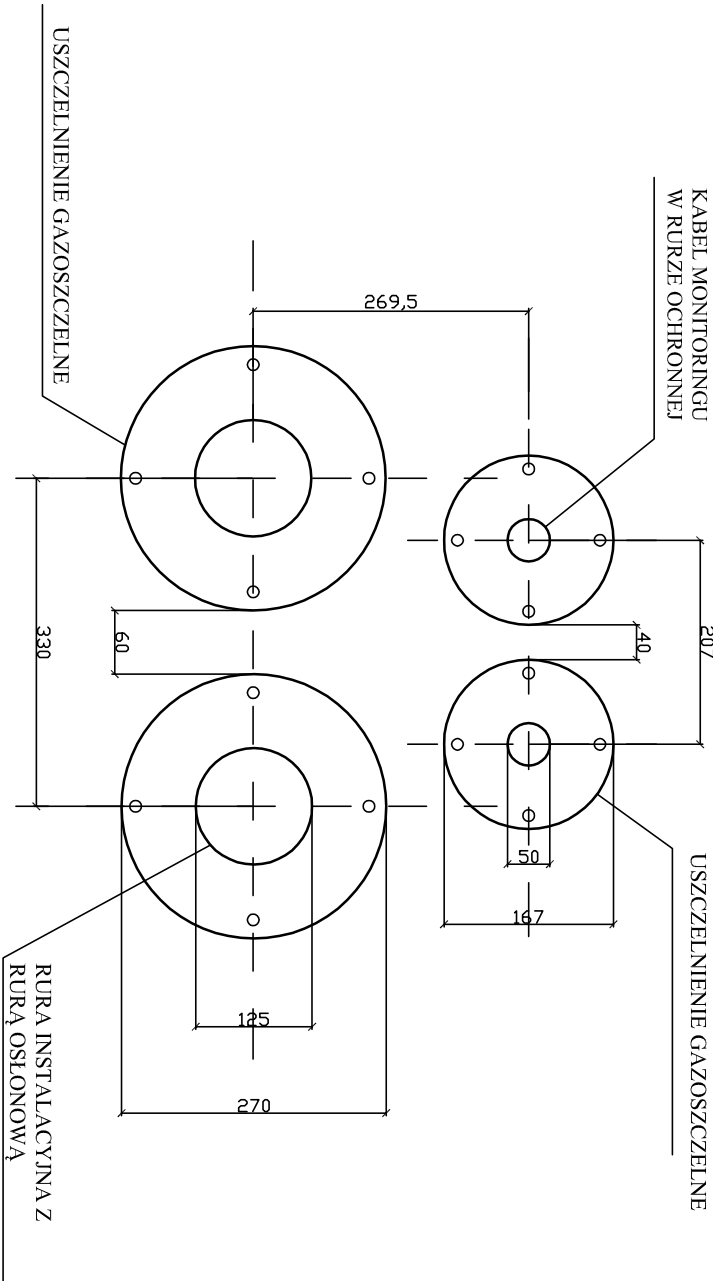

UWAGA:

Wymiary podano w mm

Otworki wykonać jako wiercone

	Imię i nazwisko	Podpis	Upewn. Nr	Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 122		Projekt nr:	Data:
Projektował:	mgr inż. W. Foltran		SLK/2043/ PDS/08	Budowa przyłącza osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w ramach zadania: Z6A.14, Z6B.14 "Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu"		14/2020	11.2020
Skala:	Stadium:	ZESPÓŁ PROJEKTOWO – REALIZACYJNY PRD – SAN / S.C. ul. Główna 20, 41 – 902 Bytom tel/fax : 32 282 – 27 – 95, 282 – 29 – 52		PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ		Rysunek nr:	7
---	PV						