




PRZEJŚCIE MONITORINGU PRZEZ ŚCIANĘ



PRZEJŚCIE RURY PREIZOLOWANEJ PRZEZ ŚCIANĘ



PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ RURY PREIZOLOWANEJ

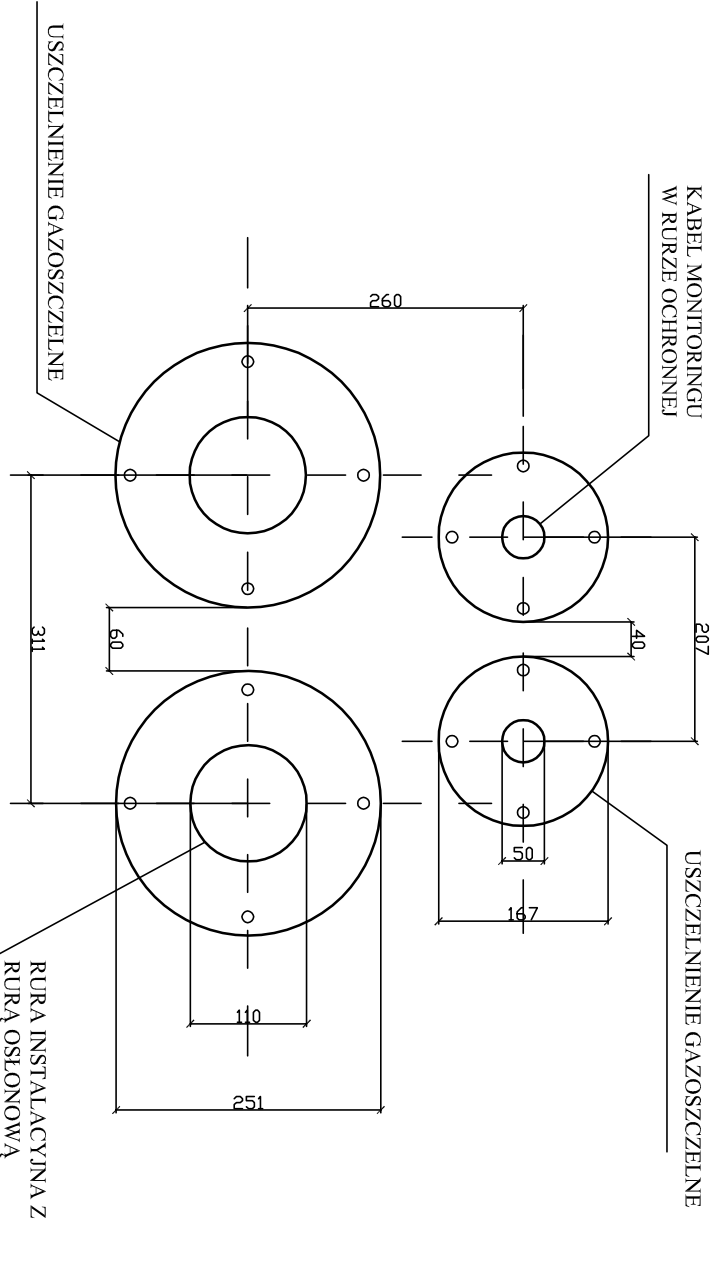

UWAGA:

Wymiary podano w mm

Otwory wykonać jako wiercone

	Miejsisko	Podpis	Uprawa Nr	Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 122		Projekt nr:	Data
Projektował:	mgr inż. W. Foltnian		SLK/2043/ PIDS/08	Budowa przyłącza ostedowej sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Romanowskiego 8 w ramach zadania: Z6a.15, Z6B.15 "Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu"		13/2020	11.2020
Skala:	Stadium	ZESPŁŁ PROJEKTOWD – REALIZACYJNY PRD – SAN – S.C. ul. Gliwicka 20, 41 – 902 Bytom tel./fax : 32 282 – 27 – 95, 282 – 29 – 52		PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ		Rysunek nr:	7
---	PB						