



# PRZEKROJ – WENTYLACJA NAWIEWNA


# RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA

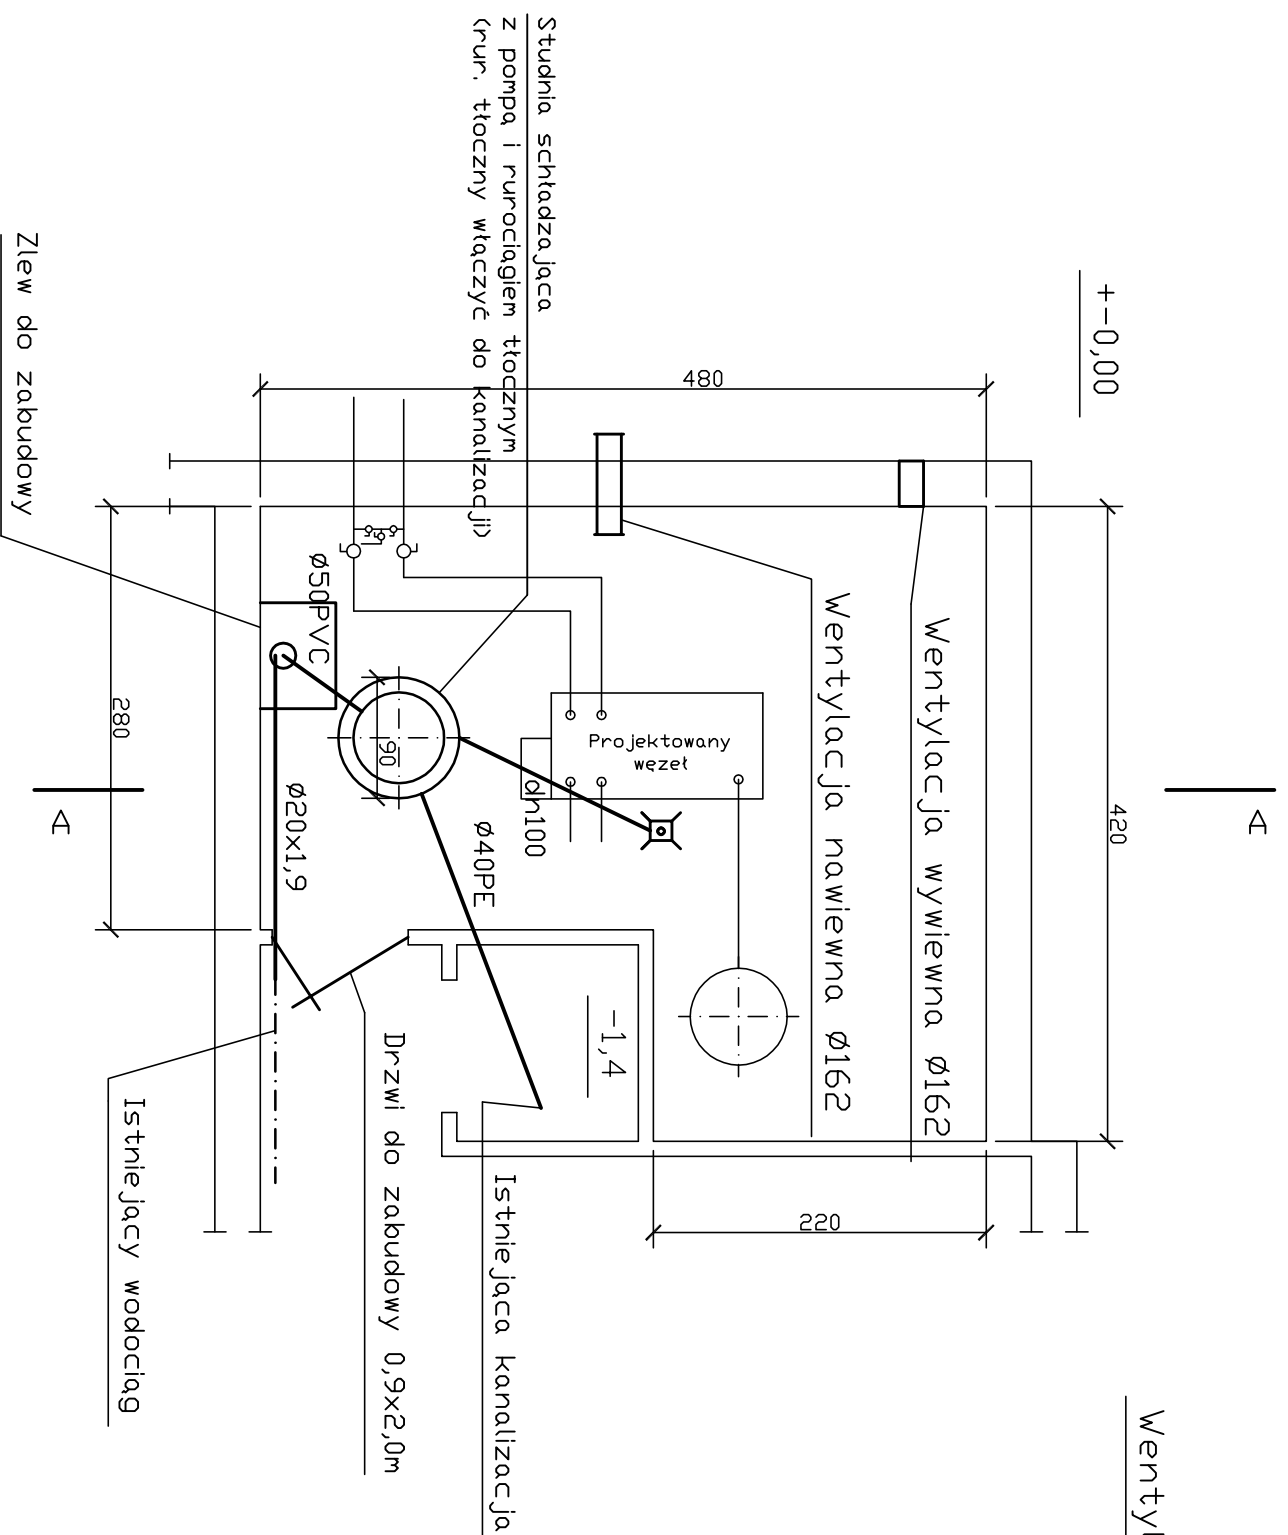

# PRZEKROJ – WENTYLACJA NAWIEWNA

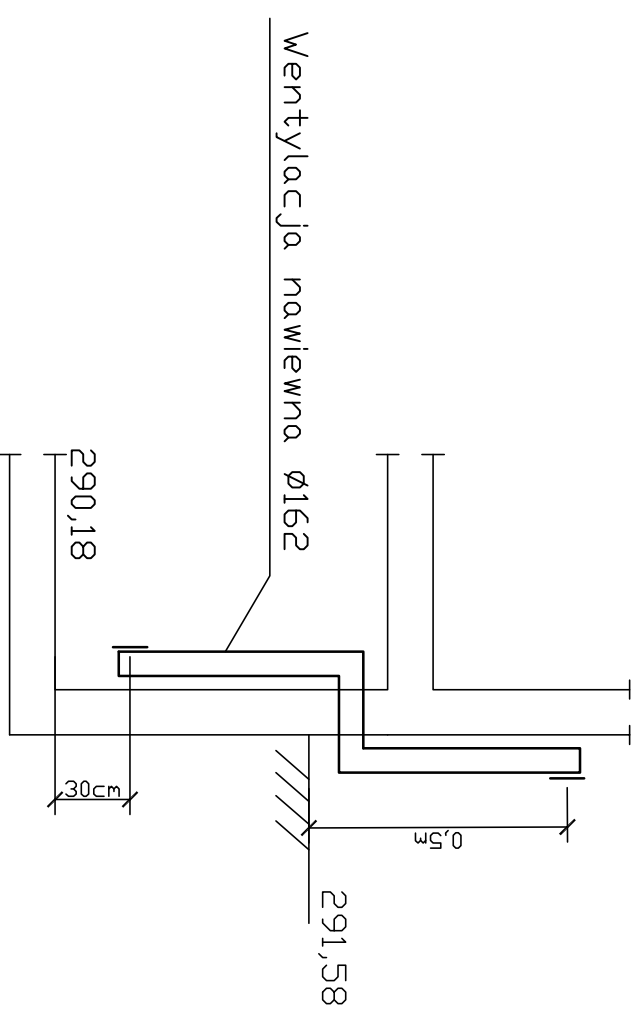

# PRZEKRÓJ A-A

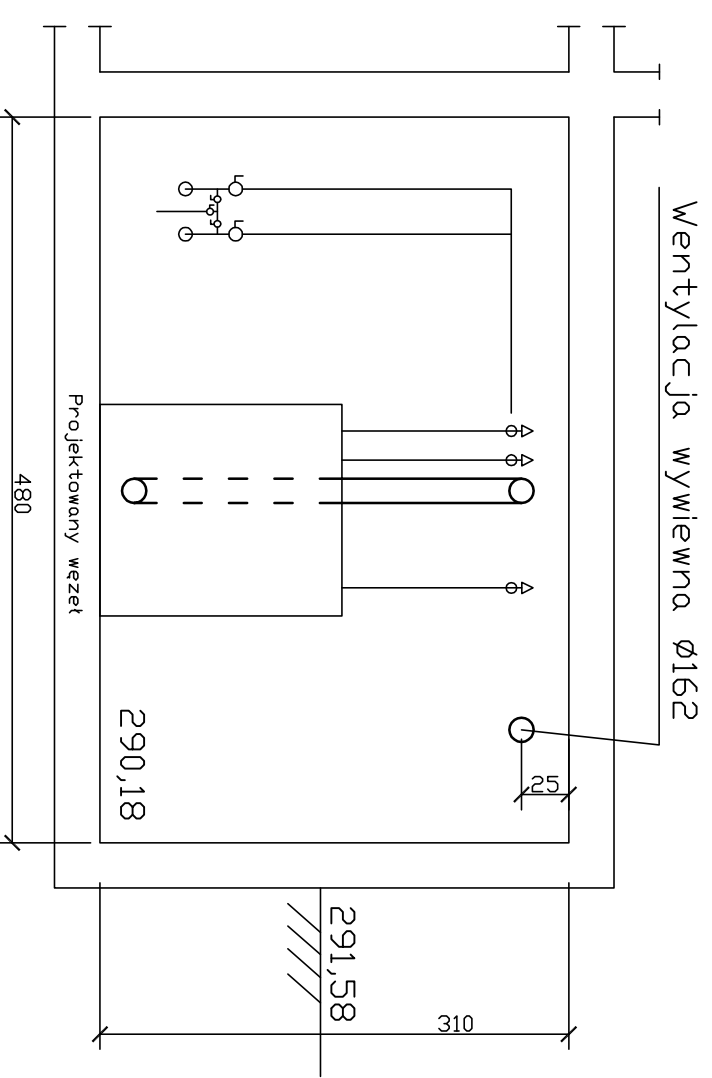

### Schemat węzła wodomierzowego



- 1- Zawór odcinający dn15
- 2- Wodomierz dn15
- 3- Zawór zwrotny antyskażeniowy dn15

	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Investor: PEC Bytom Sp. z o.o. 41-802 Bytom, ul. Wrocławska 122	Projekt nr:	Data:	
Projektował	mgr inż. W. Foltman		SIK.2043/ POOS.08	Budowa węzła ciepłego w budynku przy ul. Romanowskiego 8 w ramach zadania: Z6A.15, Z6B.15 "Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu"-część budowlana  POMIESZCZENIE WĘZŁA	13/B/2020	11.2020	
Sprawdził:	mgr inż. K. Sobota -Foltman		252/87				
Skala:	Stadium:	ZESPÓŁ PROJEKTOWO - REALIZACYJNY "PRO - SAN" s.c. Bytom, ul. Glinicka 20 tel/fax : 32 - 282 - 27 - 95; 32 - 282 - 29 - 52				Rysunek nr:	
1 : 50	PW					2	