


ZAKRES PRAC MONTAŻOWYCH PODPORA P16
- zabudowa odwodniennia - poza strefą kolan

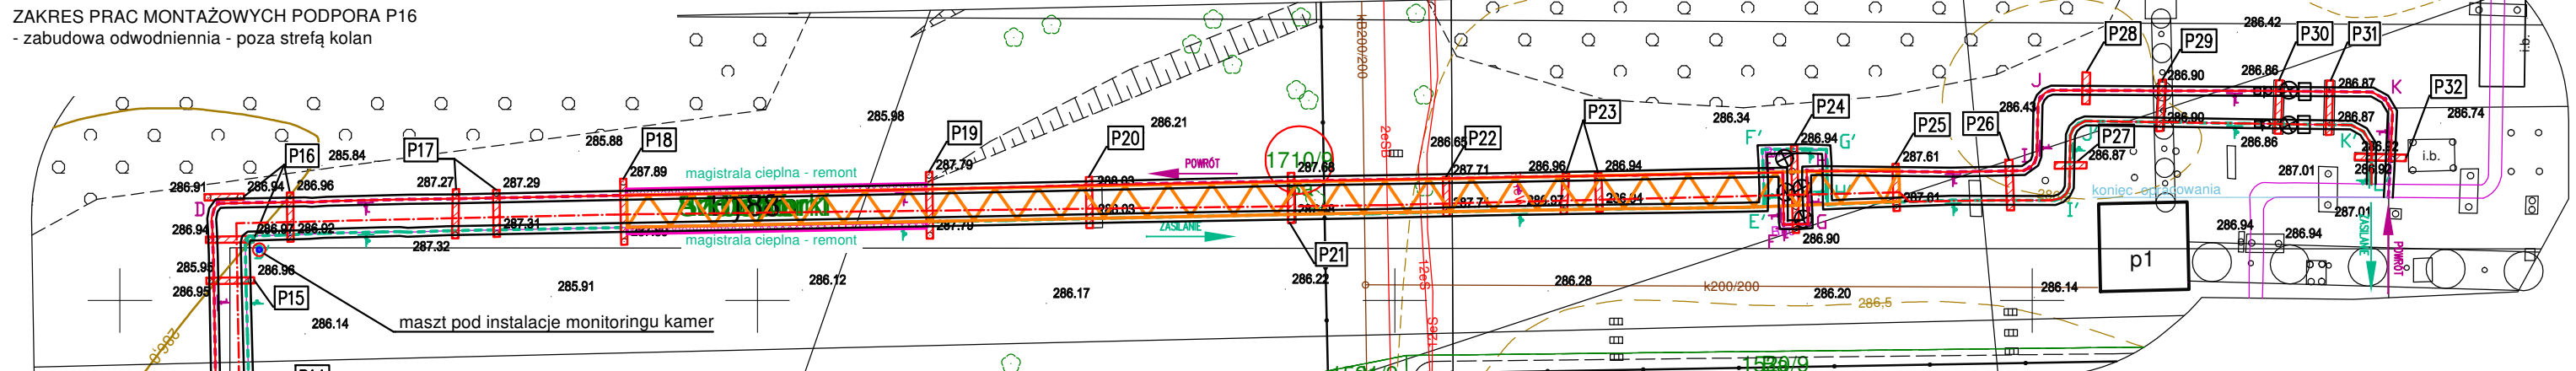


- demontaż istn. armatury odpowietrzającej
- wymiana rur odpowietrzających
- zabudowa nowej armatury odpowietrzającej

ZAKRES PRAC MONTAŻOWYCH PODPORÓW:
- demontaż istn. armatury odpowietrzającej
- wymiana rur odpowietrzających
- zabudowa nowej armatury odpowietrzającej


ZAKRES PRAC MONTAŻOWYCH PODPORA P30-31

- demontaż istn. estakady wraz z platformą komunikacyjną
- demontaż istn. przepustnic
- demontaż czujników ciśnienia i temperatury
- zabudowa rury stalowej stalowej DN700 w miejscu zdemontowanej armatury
- montaż lat stalowych w miejscu demontażu czujników ciśnienia i temperatury

Legenda
projektowane elementy zagospodarowania terenu

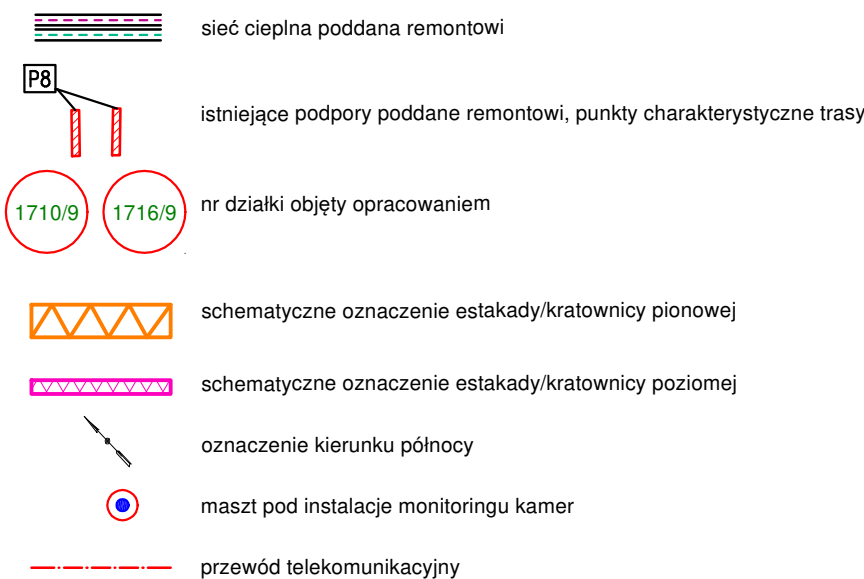

Legenda mapy



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Oświadczam iż niniejszy podkład mapowy stanowi kopię aktualnej mapy do celów projektowych

Wykonawca:  GT PROFIL S.C. ul. Mickiewicza 10D/15 43-170 Łaziska Górne NIP 635-184-92-38		Inzyntor:  Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Wrocławska 122 41-902 Bytom		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Truchlewski SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Szczerba		PODPIS PODPIS PODPIS PODPIS		NR UPRAWNIENIA: SLK/4253/PWOS/12 SLK/3914/PWOS/12	
TYTUŁ ZADANIA "Wymiana izolacji termicznej na Magistrali Spinalącej 2 DN700 na terenie byłej EC Szombierki przy ul. Kosynierów w Bytomiu"									
ADRES OBIEKTU Bytom ul. Kosynierów dz. nr 1710/9,1716/9			TYTUŁ RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu						
BRANŻA SANITARNA	REWIZJA 01	DATA 01.2021r.	FAZA PROJEKT TECHNICZNY	ARKUSZ A3	SKALA 1:500	NR. RYSUNKU 2			