





# LEGENDA

- projektowany ciepłociąg
- W miejsce włączenia
- B pomieszczenie węzła ciepła
- Z1 załamania
- SZ studnia zaworowa
- || rura ochronna dwudzielna dla kabli energetycznych

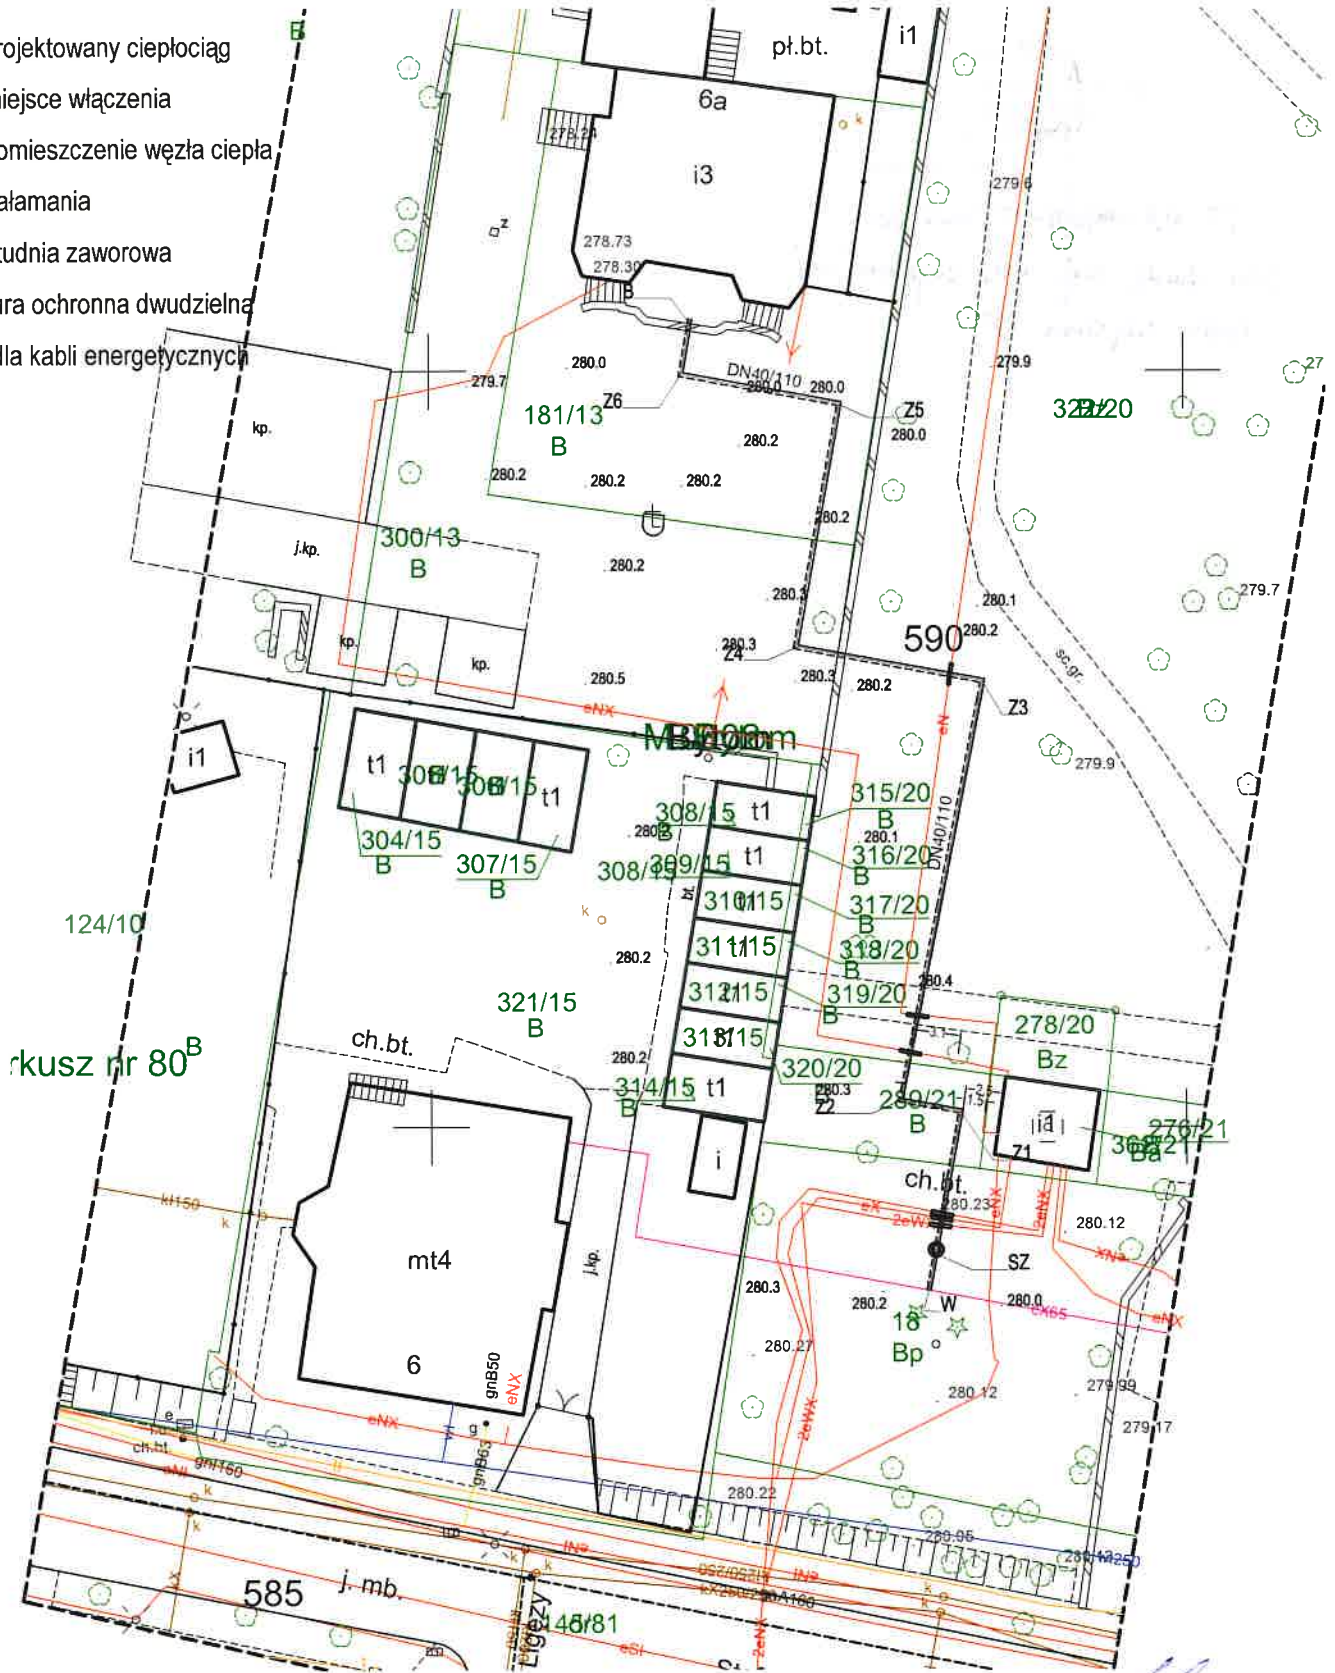

Wykonawca:  GT PROFIL S.C. ul. Mickiewicza 10D/15 43-170 Łaziska Górne NIP 635-184-92-38		Inwestor:  Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Wrocławska 122 41-902 Bytom		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Szczerba		PODPIS 		NR UPRAWNIEN SLK/3914/PWOS/12					
				OPRACOWAŁ: mgr inż. Dawid Fityka		PODPIS							
				OPRACOWAŁ:		PODPIS							
				SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Truchlewski		PODPIS		NR UPRAWNIEN SLK/4253/PWOS/12					
TYTUŁ ZADANIA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ BUDYNKU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 6, 6A W BYTOMIU													
ADRES OBIEKTU Bytom ul. Wrocławska 6 i 6a dz. nr 181/13, 322/20, 289/21, 18				TYTUŁ ZADANIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE									
BRANŻA SANITARNA		REWIZJA 01		DATA 11.2020r.		FAZA PB		ARKUSZ A4		SKALA 1:500		NR. RYSUNKU 01	

Orange Polska

Zarządzanie Zasobami Sieci IT  
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta

ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

TT19A/MM/211-55023/20

Ala chce poj. ciepłowniczą  
dalec włączyć OPL.